


| Cadre du contrôle | Site | Date | Heure | Stock | Taux alimentation | Heure alimentation | Météo |
|--------------------|---------|------------|-------|-------|-------------------|--------------------|--|
| GDSNN/Autocontrôle | Bidondo | 19-sept-17 | 12:20 | 90 | 1 | 9:00 | Beau temps. Température extérieure 16 °C. Débit important. Mesure pH avec des indicateurs colorés, manque de précision. |

| | Amont | Aval |
|-------------|-------|------|
| Couleur | NON | NON |
| Limpidité | OUI | OUI |
| Température | 10,4 | 10,4 |
| pH | | 8,1 |
| Oxy (mg/l) | 11 | 10,5 |
| Oxy (%) | 100 | 96 |
| Ammonium | | 0,07 |
| MES | | <1 |

Les mesures faites sur l'ensemble des paramètres montrent des résultats en adéquation avec les objectifs pour le cours d'eau.

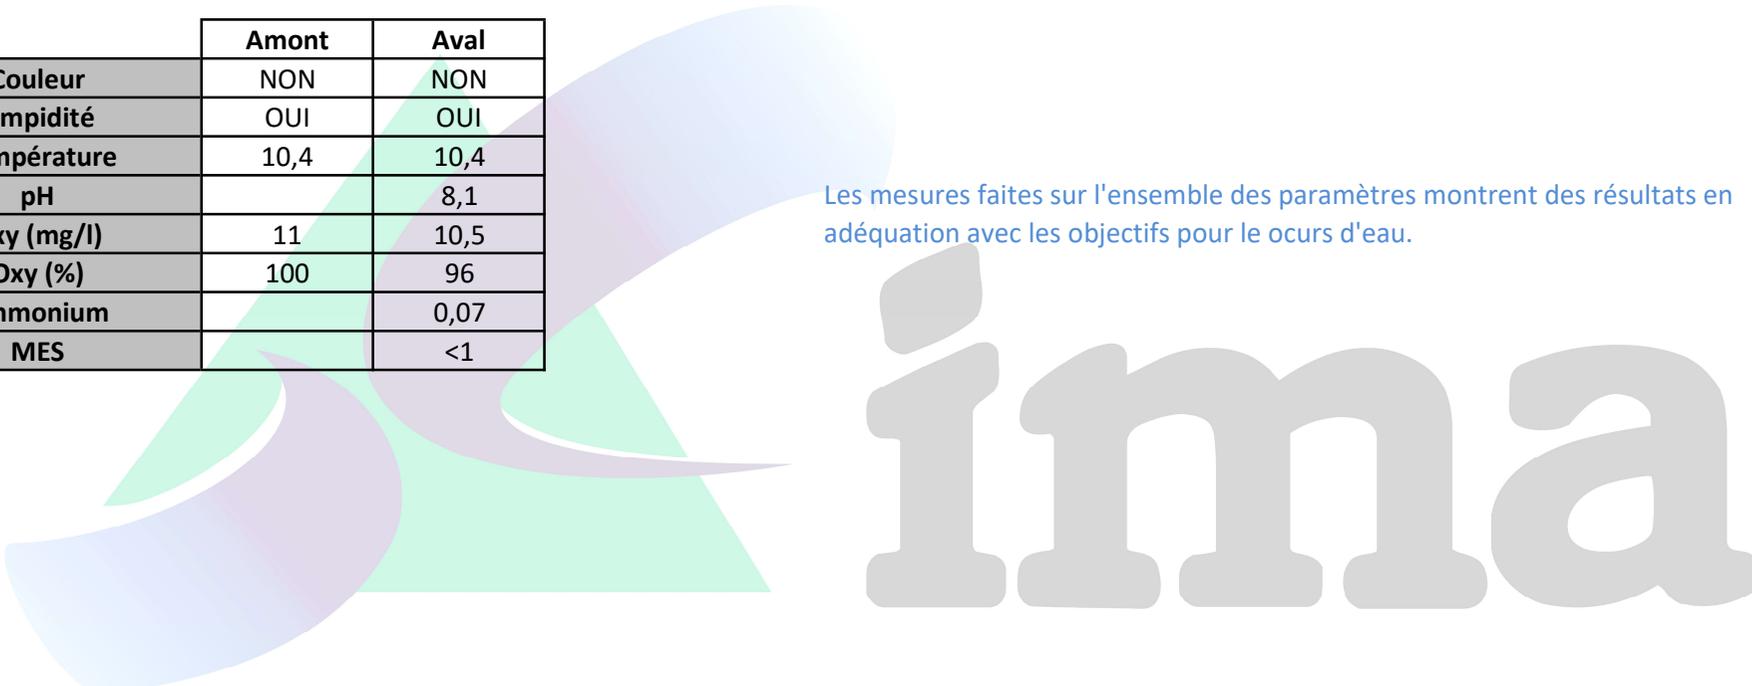

ima

Institut des Milieux Aquatiques